#### - 15P0071G200 -

# ASAC-0

#### SOFT STARTER

#### Atualização 22/05/18

R. 03

- Este manual é parte integrante e essencial do produto. Leia atentamente as instruções contidas nele, as quais fornecem importantes informações em relação à segurança de uso e manutenção.
- Este equipamento deverá ser destinado para a finalidade que foi projetado. Qualquer outro uso deve ser considerado
  impróprio e perigoso. O fabricante não se responsabiliza por possíveis danos causados por uso impróprio, errôneo ou
  irracional.
- A Elettronica Santerno é responsável pelo equipamento na sua configuração original.
- Qualquer alteração na estrutura ou ciclo de funcionamento do equipamento deve ser feita ou autorizada pelo Departamento de Engenharia da Elettronica Santerno.
- A Elettronica Santerno não se responsabiliza pelas consequências decorrentes do uso de peças não originais.
- A Elettronica Santerno se reserva o direito de fazer quaisquer alterações técnicas ao presente manual e ao equipamento sem aviso prévio. Se erros de impressão ou semelhante são detectados, as correções serão incluídas em novas versões do manual.
- As informações contidas neste documento são de propriedade da Elettronica Santerno e não podem ser reproduzidas.
   Elettronica Santerno impõe seus direitos sobre os desenhos e catálogos de acordo com a lei.

## Conteúdo

1	Declarações de Aviso	2
2	Instalação Mecânica	2
2.1	Dimensões e Pesos	
2.2	Instalação Física	
3	Instalação Elétrica	
3.1	Terminais de Potência	
3.2	Tensões de Controle	3
3.3	Circuitos de Controle	4
3.4	Saídas	4
3.5	Esquema Elétrico	5
4	Ajustes	6
5	Solução de Problemas	7
5.1	LEDs	7
5.2	Códigos de alarme	7
5.3	Reset	7
6	Acessórios	7
6.1	Kit de Proteção para os Dedos	7
6.2	Operador Remoto	7
6.3	Módulos de comunicação	8
6.4	Software PC	
7	Especificações	
7.1	Faixas de Corrente	8
7.2	Fusíveis Semicondutores	8
7.3	Dados Técnicos Gerais	9
7.4	Código do Modelo	10





# 1 Declarações de Aviso

As Declarações de Aviso não podem tratar de todas as potenciais causas de danos do equipamento, mas podem destacar as causas de dano comuns. É responsabilidade do instalador ler e compreender todas as instruções deste manual antes de iniciar a instalação, operação ou manutenção do equipamento, seguir as boas práticas elétricas, incluindo a utilização do equipamento de proteção individual adequado e buscar assistência técnica antes de operar este equipamento de uma maneira diferente da descrita neste manual.

- Isole completamente oASAC-0 da fonte de alimentação antes de realizar qualquer tipo de trabalho no ASAC-0 ou no motor
- Os cabos nas entradas de controle devem estar separados do cabeamento do motor e da tensão da rede elétrica.
- Algumas bobinas do contator eletrônico não são adequadas para a comutação direta com os relés de montagem PCB.
   Consulte o fornecedor ou fabricante do contator para confirmar a adequação.
- Não aplique tensões incorretas aos terminais da entrada de controle.
- Não conecte os capacitores de correção do fator de potência à saída dos soft starters ASAC-0. Se a correção do fator de potência for empregada, ela deve ser conectada ao lado do fornecimento do soft starter.

Os exemplos e diagramas deste manual foram inclusos apenas para fins ilustrativos. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. Em nenhum caso será aceita a responsabilidade ou encargos por danos indiretos ou consequentes resultando da utilização ou aplicação deste equipamento.

A Santerno não pode garantir a precisão ou a integridade das informações traduzidas neste documento. Em caso de divergências, o documento principal em inglês é o Documento de Referência.



#### ADVERTÊNCIA - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Os soft starters ASAC-0 contêm tensões perigosas quando conectados à tensão da rede elétrica. Apenas um eletricista capacitado deve realizar a instalação elétrica. A instalação inadequada do motor ou do ASAC-0 pode ocasionar falha no equipamento, ferimentos graves ou morte. Siga as instruções deste manual e os códigos de segurança elétrica locais.



#### ATERRAMENTO E PROTEÇÃO DO CIRCUITO SECUNDÁRIO

É responsabilidade do usuário ou da pessoa que está instalando o ASAC-0 fornecer o aterramento adequado e a proteção do circuito secundário de acordo com os códigos de segurança elétrica local.




#### CURTO CIRCUITO

O ASAC-0 não é à prova de curto-circuito. Após uma sobrecarga severa ou um curto-circuito, a operação do ASAC-0 deve ser completamente testada por um agente de serviço autorizado.

## 2 Instalação Mecânica


## 2.1 Dimensões e Pesos

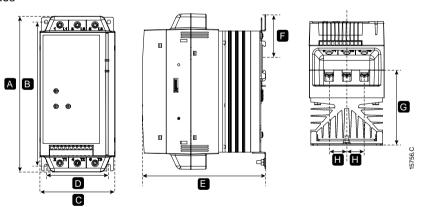

		ura Jegada)		gura legada)	Profundidade mm (poleg.)		mm (polea.)	mm (poleg.)	Peso kg (lb)
Modelo	Α	В	C	D	E	F	G	H	3 ( )
ASAC-0//007									
ASAC-0//015									
ASAC-0//018	201	188	98	82	165	55	90.5	23	2.1
ASAC-0//022	(7.91)	(7.40)	(3.85)	(3.22)	(6.49)	(2.16)	(3.6)	(0.9)	(4.6)
ASAC-0//030									
ASAC-0//037									
ASAC-0//045	215	196	145	124	193	-	110.5	37	3.8
ASAC-0//055	(8.46)	(7.71)	(5.70)	(4.88)	(7.59)		(4.4)	(1.5)	(8.4)
ASAC-0//075									
ASAC-0//090	240	216	200	160	214	-	114.5	51	6.1
ASAC-0//110	(9.44)	(8.50)	(7.87)	(6.29)	(8.42)		(4.5)	(2.0)	(13.5)



#### 2.2 Instalação Física



1	ASAC-0/007 ~ ASAC-0/055: permitir 100 mm (3,9 pol.) entre os soft starters. ASAC-0/075 ~ ASAC-0/110: permitir 200 mm (7,9 pol.) entre os soft starters.
2	ASAC-0/007 ~ ASAC-0/055: permitir 50 mm (2,0 pol.) entre o soft starter e superfícies sólidas. ASAC-0/075 ~ ASAC-0/110: permitir 200 mm (7,9 pol.) entre o soft starter e superfícies sólidas.
3	Os soft starters podem ser montados lado a lado sem espaços (ou seja, se montados sem módulos de comunicação).
4	O soft starter pode ser montado de lado. Reduza a corrente nominal do soft starter em 15%.

#### 3 Instalação Elétrica

#### Terminais de Potência 3.1

	L		T1/2, T2/4, T3/6 (AWG)		A1, A2, A3, 01, 02, 13, 14, 23, 24 mm <sup>2</sup> (AWG)			
	007	- 030	037	' - 055	0	75 - 110	007	' - 110
10027A	10 - 35 (8 - 2)	14 mm (0.55 polegada)	25 - 50 (4 - 1/10)	14 mm (0.55 polegada)	N.A.	11 26 Ø 8.5 (1.02)(0.33) i mm (polegada)	0.14 - 1.5 (26 - 16)	6 mm (0.24 polegada)
Section of the sectio	Torx T20 3 Nm 2.2 lb	,	Torx T20 4 Nm 2.9 lb	, ,	n/a		n/a	, ,
(1820) V (1820)	7 mm 3 Nm 2.2 lb		7 mm 4 Nm 2.9 lb		n/a		3.5 mm 0.5 Nm max 4.4 in-lb ma	

#### 3.2 Tensões de Controle

Soft starters ASAC-0 podem ser fornecidos em uma das duas configurações de tensão de controle:

ASAC-0/xxx/xx/1 ..... 110-240 VAC (+ 10% / - 15%) ou 380-440 VAC (+ 10% / - 15%) ASAC-0/xxx/xx/2 ..... 24 VAC/VDC (± 20%)



#### **ADVERTÊNCIA**

Sempre aplique tensão de controle antes (ou com) tensão da rede elétrica.




## CUIDADO

Com 24 VAC/VDC, use contatos com classificação para baixa tensão e baixa corrente (gold flash ou similar).



## 3.3 Circuitos de Controle

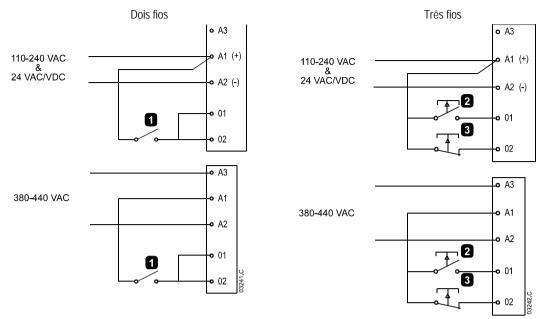

1	Partida/parac	da. Para redefinir um desarme, abra e feche 02.
2	Partida.	
3	Parada. F	Para redefinir um desarme, abra e feche 02.



#### **ADVERTÊNCIA**

Isole completamente oASAC-0 da fonte de alimentação antes de realizar qualquer tipo de trabalho no ASAC-0 ou no motor Os terminais de controle podem estar no potencial de tensão de fase.



#### CUIDADO

Para unidades ASAC-0/xxx/x/2 (tensão de controle 24VAC/VCC) é possível conectar uma alimentação externa de 24 VCC nos terminais de entrada de controle 01, 02.

## 3.4 Saídas

#### 3.4.1 Saída do contator principal

A saída do Contator Principal (terminais 13, 14) fecha assim que o soft starter recebe um comando de partida e permanece fechada enquanto o soft starter está controlando o motor (até o motor iniciar uma parada por inércia ou até o final de uma parada suave). A saída do Contator Principal também abrirá se o soft starter desarmar.

A saída do Contator Principal pode ser usada para controlar diretamente uma bobina do contator principal.

#### 3.4.2 Saída partida concluída

O relé partida concluída (terminais 23, 24) pode ser usado para sinalizar o status de operação. Esse relé está normalmente aberto.


O relé opera quando a partida suave está completa, os relés de desvio estão fechados e a tensão total está sendo aplicada ao motor. O relé pode ser usado para operar um contator para capacitores de correção de fator de potência ou sinalizar o status de operação do soft starter para um sistema de automação.




# 3.5 Esquema Elétrico

O soft starter foi instalado com um disjuntor de proteção do motor

O soft starter foi instalado com um disjuntor de proteção do motor e um contator principal






M	Motor (trifásico)			
KM1	Contator principal			
13, 14	Saída do contator principal			
23, 24	Saída do contator de operação			

ASAC-0 5/10



# 4 Ajustes



1	Tensão de partida inicial
2	Tempo da rampa de partida
3	Tempo da rampa de parada

A

B

Tensão de partida inicial



Selecione a tensão de partida inicial (A).

Aplicação	Tensão de partida inicial - Configuração sugerida
Bomba centrífuga	50%
Bomba submersível	60%
Compressor de parafuso	
Esteira transportadora	
Triturador	70%
Ventilador	
Outras aplicações	

Tempo da rampa de partida



Selecione o tempo de rampa de partida (B).

A rampa de partida define quanto tempo o soft starter levará para aumentar a tensão da tensão de partida inicial até a tensão total.

O tempo da rampa de partida não controla o tempo que o motor levará para atingir a velocidade máxima.

- Defina o tempo de rampa de partida para 20 segundos.
- Defina a tensão de partida inicial conforme o requerido para a aplicação.
- 3. Conecte o dispositivo de monitoramento de corrente à saída T1.
- Inicie o motor sob condições de carga normal. Registre o tempo necessário para a corrente medida cair para (ou abaixo) da corrente de carga total classificada do motor (t<sub>1</sub>) então pare o motor.
- 5. Defina o tempo de rampa de partida =  $t_1$ .



#### NOTA

O tempo da rampa de partida deve ser longo o suficiente para o motor atingir a velocidade total antes de o soft starter entrar no modo de bypass.

3


Tempo da rampa de parada



Selecione o tempo da rampa de parada suave (C).

A parada suave estende o tempo que o soft starter leva para reduzir a tensão para zero.


O tempo da rampa não controla o tempo que o motor levará para parar completamente.





# 5 Solução de Problemas

# 5.1 LEDs



LED Status	Ready (Pronto)	Run (Operação)
Desligado	Sem potência de controle	Motor não funcionando
Ligado	Pronto	Motor funcionando em velocidade máxima
Piscando	Soft starter desarmado	Motor partindo ou parando

## 5.2 Códigos de alarme

O LED Pronto piscará um número de vezes diferente para indicar a causa do desarme.

LED pronto	Descrição
- <b>X</b> - <sub>x1</sub>	Circuito de Alimentação: verifique rede elétrica principal (L1, L2, L3), circuito do motor (T1, T2, T3), SCRs do soft starter e relés de desvio.
- <b>X</b> - x 6	Frequência de Fornecimento: verifique se a rede elétrica principal está disponível e se a frequência de fornecimento está dentro da faixa.
- <b>X</b> - × 8	Falha de Comunicação de Rede (entre módulo e rede): verifique as conexões de rede, as definições e a configuração.
<b>-</b> X 9	Falha de Comunicação do soft starter (entre soft starter de partida e módulo): remova e reencaixe o acessório do módulo.

#### 5.2.1 Proteção de Frequência de Fornecimento

O soft starter desarmará na frequência de fornecimento se a frequência ficar acima de 72 Hz ou abaixo de 40 Hz por mais de cinco segundos enquanto o soft starter estiver em operação. Esses pontos de desarme não são ajustáveis.

Na pré-partida, os modos de partida e parada dos limites de frequência alto e baixo são aplicados sem nenhum atraso.

Um desarme de frequência de fornecimento também ocorrerá se:

- todas as três fases de entrada forem perdidas enquanto o soft starter estiver em operação
- todas as três fases de entrada ficarem abaixo de 120 VAC no início ou enquanto o soft starter estiver em operação
- o contator de linha abrir enquanto em operação

#### 5.3 Reset

Os desarmes podem ser eliminados pressionando o botão Reset no soft starter, enviando um comando Reset a partir da rede de comunicação serial ou comutando as entradas de controle.

Para eliminar um desarme por meio das entradas de controle, o soft starter requer uma transição de fechado para aberto na entrada de parada (02).

- No controle de três fios, use o botão de parada externa para momentaneamente abrir a entrada de parada (abra A1-02).
- No controle de dois fios, se o soft starter tiver sido desarmado com um sinal de início presente, remova o sinal de início (abra A1 a 01, 02).

O botão Redefinir está localizado na frente da unidade, acima dos interruptores de ajuste.

O soft starter desarmará imediatamente de novo se a causa do desarme ainda existir.

#### 6 Acessórios

## 6.1 Kit de Proteção para os Dedos

Proteções para os dedos podem ser especificadas para segurança pessoal. Os protetores dos dedos encaixam nos terminais do soft starter para impedir contato acidental com terminais ativos. As proteções para os dedos fornecem proteção IP20 quando instaladas corretamente. quando utilizado com cabo de diâmetro de 22 mm ou mais.

## 6.2 Operador Remoto

O operador remoto pode controlar e monitorar o desempenho do soft starter. A funcionalidade inclui:

- Controle operacional (Partida, Parada, Reset, Parada Rápida)
- Monitoramento do status do starter (Pronto, Partindo, Em Funcionamento, Parando, Desarmado)
- Exibição de código de desarme

ASAC-0 7/10



# 6.3 Módulos de comunicação

Os soft starters do ASAC-0 têm suporte para comunicação de rede usando módulos de comunicações fáceis de instalar. Cada soft starter tem suporte para um módulo de comunicações por vez.

Protocolos disponíveis:

Ethernet (Profinet, Modbus TCP, Ethernet IP), Profibus, DeviceNet, Modbus RTU e USB.



#### NOTA

Os módulos de comunicação Ethernet não são apropriados para uso com soft starters ASAC usando tensão de controle VAC 380/440 VAC.

#### 6.4 Software PC

WinMaster pode ser usado com soft starters da Santerno para fornecer a sequinte funcionalidade para redes de até 99 soft starters:

- Controle operacional (Partida, Parada, Reset, Parada Rápida)
- Monitoramento do status do starter (Pronto, Partindo, Em Funcionamento, Parando, Desarmado)

Para utilizar o WinMaster com o ASAC-0, o soft starter deve estar encaixado com um módulo USB, Módulo Modbus ou um Operador Remoto

# 7 Especificações

#### 7.1 Faixas de Corrente

	AC53b 4-6:354	< 1000 metros	AC53b 4-20:340	) < 1000 metros
	40 °C	50 °C	40 °C	50 °C
ASAC-0/007	18 A	17 A	17 A	15 A
ASAC-0/015	34 A	32 A	30 A	28 A
ASAC-0/018	42 A	40 A	36 A	33 A
ASAC-0/022	48 A	44 A	40 A	36 A
ASAC-0/030	60 A	55 A	49 A	45 A
	AC53b 4-6:594 < 1000 metros		AC53b 4-20 580 < 1000 metros	
	40 °C	50 °C	40 °C	50 °C
ASAC-0/037	75 A	68 A	65 A	59 A
ASAC-0/045	85 A	78 A	73 A	67 A
ASAC-0/055	100 A	100 A	96 A	87 A
ASAC-0/075	140 A	133 A	120 A	110 A
ASAC-0/090	170 A	157 A	142 A	130 A
ASAC-0/110	200 A	186 A	165 A	152 A

#### 7.2 Fusíveis Semicondutores

Os fusíveis semicondutores podem ser usados com os soft starters de ASAC-0 para reduzir o potencial de danos a SCRs causados por correntes de sobrecarga temporárias e para coordenação Tipo 2. Os soft starters de ASAC-0 foram testados para alcançar a coordenação Tipo 2 com fusíveis semicondutores. Os fusíveis semicondutores Bussmann e Ferraz apropriados estão detalhados na sequência.

Modelo	SCR I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Fusível Ferraz - Estilo Europeu/IEC (Estilo Norte-americano)	Fusível Bussmann Estrutura Quadrada (170M)	Fusível Bussmann Estilo Britânico (BS88)
ASAC-0/007	6.6URD30xxxA0063 (A070URD30xxx0063)		170M-1314	63 FE
ASAC-0/015	8000	6.6URD30xxxA0125 (A070URD30xxx0125)	170M-1317	160 FEE
ASAC-0/018	10500	6.6URD30xxxA0160 (A070URD30xxx0160)	170M-1318	160 FEE
ASAC-0/022	15000	6.6URD30xxxA0160 (A070URD30xxx0160)	170M-1318	180 FM
ASAC-0/030	18000	6.6URD30xxxA0160 (A070URD30xxx0160)	170M-1319	180 FM
ASAC-0/037	51200	6.6URD30xxxA0250 (A070URD30xxx0250)	170M-1321	250 FM
ASAC-0/045	80000	6.6URD30xxxA0315 (A070URD30xxx0315)	170M-1321	250 FM
ASAC-0/055	97000	6.6URD30xxxA0315 (A070URD30xxx0315)	170M-1321	250 FM
ASAC-0/075	168000	6.6URD31xxxA0450 (A070URD31xxx0450)	170M-1322	500 FMM
ASAC-0/090	245000	6.6URD31xxxA0450 (A070URD31xxx0450)	170M-3022	500 FMM
ASAC-0/110	320000	6.6URD31xxxA0450 (A070URD31xxx0450)	170M-3022	500 FMM

xxx = Tipo de Lâmina. Contate a Ferraz para mais opções.



# 7.3 Dados Técnicos Gerais

Inicio (terminal 01)	Dados Technoos derais	
Tensa or de eletrica (L1, L2, L3)  4	Rede Elétrica Principal	
4		
5 3 x 200 VAC - 575 VAC (+ 10%) - 15% Frequencia rede eletrica (no inicio) 45 Hz a 66		3 x 200 VAC ~ 440 VAC (+ 10% / - 15%)
Frequencia rede elétrica (no Inicio)		
Tensão de Isolamento nominal 600 VA/  Pessignação de Itipo		,
Desipação de lipo		
Tensão de Controle (A1, A2, A3)  ASAC-0/xxxx/x1  ASAC-0/xxxx/x2  24 VAC/VDC (± 20% ASAC-0/xxxx/x1  ASAC-0/xxxxx/x1  ASAC-0/xxxxx/x1  ASAC-0/xxxx/x1  ASAC-0/xxxxx/x1  ASAC-0/xxxxxx/x1  ASAC-0/xxxxxx/x1  ASAC-0/xxxxxx/x1  ASAC-0/xxxxxx/x1  ASAC-0/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
ASAC-0/xxx/x1	<u> </u>	Tipo i do soit startei semicondutoi com desvio
Ou 380.440 VAC (+ 10%) -1 5K	Tensão de Controle (A1, A2, A3)	
ASAC-0/xxx/x/2 24 VAC/VDC (± 20% Consumo de corrente (durante operação)      < 100 ms	ASAC-0/xxx/x/1	
ASAC-0/xxx/x/2 24 VAC/VDC (± 20% Consumo de corrente (durante operação)      < 100 ms		ou 380-440 VAC (+ 10% / - 15%)
Consumo de corrente (influxo)		,
Consumo de corrente (influxo)		,
ASAC-0/xxx/x/2 2 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2		
ASAC-0/xxx/x/2		10 Δ
Entradas Início (terminal 01)  Parada (terminal 02)  Normalmente abert  150 kΩ a 300 VAC e 5,6 kΩ a 24 VAC/VDC  Roralmente fechad  150 kΩ a 300 VAC e 5,6 kΩ a 24 VAC/VDC  Saídas  Contator principal (terminais 13, 14)  Normalmente Abert  6 A, 30 VDC / 6 A, 250 VAC resistiv  Normalmente Abert  6 A, 30 VDC / 6 A, 250 VAC resistiv  Normalmente Abert  6 A, 30 VDC / 6 A, 250 VAC resistiv  Ambiental  Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/055  IP2  Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/110  IE-meperatura operacional  - 10 °C a + 60 °C  IE-meperatura de armazenagem  -25 °C até + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas  Unidade  59 a 95% de Unidade Relativ  Grau de poluição  Grau de poluição  Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/110  IE-meperatura de armazenagem  -25 °C até + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas  Unidade  59 a 95% de Unidade Relativ  Grau de poluição  Grau de poluição  Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/110  IE-meperatura de armazenagem  -25 °C até + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas  Unidade  59 a 95% de Unidade Relativ  Grau de poluição  Grau de poluição  Grau de proteção ASAC-0/110  IE-mestura de armazenagem  -25 °C até + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas  Grau de poluição  Grau de proteção ASAC-0/110  IE-mestura de armazenagem  -25 °C até + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas  Grau de poluição  Grau de poluição  Grau de proteção ASAC-0/110  IE-mestura de armazenagem  -25 °C até + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas  Grau de poluição  Grau de poluição  Grau de proteção ASAC-0/110  III (a + 70 °C por menos de 24 horas  Grau de proteção ASAC-0/110  III (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  Grau de proteção ASAC-0/110  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a + 70 °C por menos de 24 horas  II (a +		
Inicio (terminal 01)   Normalmente abert		2 A
150 kΩ a 300 VAC e 5,6 kΩ a 24 VAC/VDC	Entradas	
Normalmente fechad	Início (terminal 01)	Normalmente aberto
Normalmente fechad		
Saídas Contator principal (terminais 13, 14)  Normalmente Abert Relé de operação (terminais 23, 24)  Relé de operação (terminais 23, 24)  Ambiental Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/055  Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/055  Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/110  Imperatura operacional  -10 ° C a + 60 ° C 10 ° C a + 60 ° C 10 ° C a + 60 ° C 10 ° C a + 70 ° C por menos de 24 horas Grau de poluição  Teste IEC 60008 Fc Sinusoids Vibração  Teste IEC 60008 Fc Sinusoids 4 Hz a 13,2 Hz: deslocamento de ± 1 mr 13,2 Hz a 200 Hz: ± 0,7 ·  Emissão EMC  Classe of Equipamento (EMC)  Emissão de frequência de rádio conduzida  0,15 MHz a 0,5 MHz: 90 d8 (μV m 5 MHz a 30 MHz: 2 30 d8 (μV/m  Emissão de frequência de rádio irradiada  30 MHz a 230 MHz: 37 d8 (μV/m  Duradade a EMC  Descarga eletrostática  4 kV descarga de contato, 8 kV descarga de a Campo eletromagnético de frequência de rádio  Campo eletromagnético de impulso nominal (transientes rápidos 5/50 ns)  2 kV linha para terra. 1 kV linha para linha Harmónicos e distorção  ECC TR TC 020/201  Curto-circuito  Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/007 a ASAC-0/022  Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/007 a ASAC-0/100  To Sissipação de Calor  Durante a partida  3 watts por ampér		·
Saidas Contator principal (terminais 13, 14)  Relé de operação (terminais 23, 24)  Role de operação (terminais 23, 24)  Normalmente Abert Abert Ambiental Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/055  Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/055  Grau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110  Temperatura operacional  Femperatura de armazenagem  -25 °C até + 60 °C (a +70 °C por menos de 24 horas Umidade Grau de poluição  Teste IEC 60086 RF C Situsoids Grau de poluição  Teste IEC 60086 RF C Situsoids A Hz a 13,2 Hz: deslocamento de ± 1 mr 13,2 Hz a 200 Hz: ± 0,7 · Emissão EMC  Classe do Equipamento (EMC)  Emissão de frequência de rádio conduzida  0,15 MHz a 0,5 MHz: < 90 dB (µV)  5,5 MHz a 30 MHz: < 76 dB (µV)  Emissão de frequência de rádio irradiada  30 MHz a 230 MHz: < 30 dB (µV)m  Imunidade a EMC  Descarga eletrostática  230 MHz a 1000 MHz: 130 dB (µV)m  Imunidade a EMC  Descarga eletrostática  Campo eletromagnético de frequência de rádio  Q,15 MHz a 1000 MHz: 130 MHz: 140 dB (µV)  Tensão de resistência de impulso nominal (transientes rápidos 5/50 ns)  24 Vilinha para terra, 1 kV linha para linh  Queda de tensão e interrupção por curto período  10 ms (a 40% da tensão e interrupção por curto período  10 ms (a 40% da tensão e interrupção por curto período  EAC TR TC 020/201  Curto-circuito  Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/0020 a ASAC-0/110  10 kA  1 Esses valores de carlor circuito oraninal a fusíveis usados conforme a tabela em Fusíveis Semicondulores na página 8.  Dissipação de Calor  Durante a partida  3 watts por ampêr		
Contator principal (terminais 13, 14)		150 K22 a 500 VAC 6 5,0 K22 a 24 VAC/VDC
Relé de operação (terminais 23, 24) Normalmente Abert  Ambiental Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/055 IP2 Grau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110 IPO Temperatura operacional -10 °C a + 60 °C Temperatura operacional -10 °C a + 60 °C Temperatura de armazenagem -25 °C até + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas Umidade -5% a 95% de Umidade Relativ Grau de poluição -5% a 95% de Umidade Relativ Grau de poluição -5% a 95% de Umidade Relativ Grau de poluição -5% a 95% de Umidade Relativ Grau de poluição -5% a 95% de Umidade Relativ Emissão EMC Classe do Equipamento (EMC) -13,2 Hz a 200 Hz: ± 0,7 °C Emissão de frequência de radio conduzida -0,15 MHz a 0,5 MHz: < 90 dB (µV) Emissão de frequência de radio irradiada -30 MHz: a 30 MHz: a 30 MHz: 80-60 dB (µV) Emissão de frequência de radio irradiada -30 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (µV/m Imunidade a EMC Descarga eletrostática -4 kV descarga de contato, 8 kV descarga de a Campo eletromagnético de frequência de radio -0 0,15 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (µV/m Imunidade a EMC Descarga eletrostática -4 kV descarga de contato, 8 kV descarga de a Campo eletromagnético de frequência de radio -0 0,15 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (µV/m Imunidade a EMC Descarga eletrostática -4 kV descarga de contato, 8 kV descarga de a Campo eletromagnético de frequência de radio -0 0,15 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (µV/m Imunidade a EMC Descarga eletrostática -1 kV descarga de contato, 8 kV descarga de a Campo eletromagnético de frequência de radio -0 0,15 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (µV/m Imunidade a EMC) -1 kV descarga de contato, 8 kV descarga de a Campo eletromagnético de frequência de radio -0 0,15 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (µV/m Imunidade a EMC) -1 kV descarga de contato, 8 kV de		
Relé de operação (terminais 23, 24)  Ambiental  Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/055  Grau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110  Temperatura operacional  -10 °C a + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas  Unidade  Grau de poluição  Grau de Pol		
Ambiental Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/110 Femperatura operacional Forau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110 Femperatura operacional Forau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110 Femperatura operacional Forau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110 Femperatura de armazenagem Forau de poluição Forau		6 A, 30 VDC / 6 A, 250 VAC resistivo
Ambiental Grau de proteção ASAC-0/007 a ASAC-0/055 Grau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110 Emperatura operacional -10 ° C a + 60 ° C Temperatura operacional -25 ° C até + 60 ° C (a + 70 ° C por menos de 24 horas Umidade Grau de poluição -25 ° C até + 60 ° C (a + 70 ° C por menos de 24 horas Umidade Grau de poluição	Relé de operação (terminais 23, 24)	Normalmente Aberto
Grau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/055 IP2 Grau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110 IP0 Temperatura operacional -10 °C a + 60 °C Temperatura operacional -10 °C a + 60 °C Temperatura de armazenagem -25 °C até + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas Umidade -5% a 95% de Umidade Relativ Grau de poluição -5% a 95% de Umidade Relativ Grau de poluição -7 teste IEC 60068 Fc Sinusoida Vibração -7 teste IEC 60068 Fc Sinusoida Vibração -7 teste IEC 60068 Fc Sinusoida -7 teste IEC		6 A, 30 VDC / 6 A, 250 VAC resistivo
Grau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/055 IP2 Grau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110 IP0 Temperatura operacional -10 °C a + 60 °C Temperatura operacional -10 °C a + 60 °C Temperatura de armazenagem -25 °C até + 60 °C (a + 70 °C por menos de 24 horas Umidade -5% a 95% de Umidade Relativ Grau de poluição -5% a 95% de Umidade Relativ Grau de poluição -7 teste IEC 60068 Fc Sinusoida Vibração -7 teste IEC 60068 Fc Sinusoida Vibração -7 teste IEC 60068 Fc Sinusoida -7 teste IEC	Ambiental	
Grau de proteção ASAC-0/075 a ASAC-0/110		IDOO
Temperatura operacional		
Temperatura de armazenagem		
Umidade		
Grau de Poluição Teste IEC 60068 Fc Sinusoida 4 Hz a 13,2 Hz: deslocamento de ± 1 mr 13,2 Hz a 200 Hz: ± 0,7 l Emissão EMC Classe do Equipamento (EMC) Emissão de frequência de rádio conduzida 0,15 MHz a 0,5 MHz: < 90 dB (µV 5 MHz a 5 MHz: < 76 dB (µV) 5 MHz a 30 MHz: 80-60 dB (µV) Emissão de frequência de rádio irradiada 30 MHz a 230 MHz: < 30 dB (µV) Emissão de frequência de rádio irradiada 30 MHz a 230 MHz: < 37 dB (µV) Emissão de frequência de rádio irradiada 30 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (µV) Imunidade a EMC Descarga eletrostática 4 kV descarga de contato, 8 kV descarga de a Campo eletromagnético de frequência de rádio 0,15 MHz a 1000 MHz: 140 dB (µV) Tensão de resistência de impulso nominal (transientes rápidos 5/50 ns) 2 kV linha para terra, 1 kV linha para linh Queda de tensão e interrupção por curto período 100 ms (a 40% da tensão nomina Harmónicos e distorção 1EC61000-2-4 (Classe 3), EN/IEC61800- EAC TR TC 020/201 Curto-circuito Curto-circuito nominal ASAC-0/030 a ASAC-0/110 10 kA 1 Esses valores de curto circuito nominal ASAC-0/030 a ASAC-0/110 3 watts por ampèr	1	, ,
Vibração		
### Hz a 13,2 Hz deslocamento de ± 1 mr  13,2 Hz a 200 Hz: ± 0,7 s  ### Emissão EMC  Classe do Equipamento (EMC)  Emissão de frequência de rádio conduzida  0,15 MHz a 0,5 MHz: < 90 dB (μν  0,5 MHz a 30 MHz: < 76 dB (μν  5 MHz a 30 MHz: < 30 dB (μν/m  230 MHz a 230 MHz: < 30 dB (μν/m  230 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (μν/m  #### Imunidade a EMC  Descarga eletrostática  Campo eletromagnético de frequência de rádio  Campo eletromagnético de frequência de rádio  Campo eletromagnético de frequência de rádio  Campo eletromagnético de impulso nominal (transientes rápidos 5/50 ns)  2 kV linha para terra, 1 kV linha para linh  Queda de tensão e interrupção por curto período  Harmônicos e distorção  EAC TR TC 020/201  Curto-circuito  Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/007 a ASAC-0/022  5 kA  Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/030 a ASAC-0/110  10 kA  Esses valores de curto circuito se aplicam a fusíveis usados conforme a tabela em Fusíveis Semicondutores na página 8.  Dissipação de Calor  Durante a partida  3 watts por ampèr	Grau de poluição	Grau de Poluição 3
Emissão EMC Classe do Equipamento (EMC)	Vibração	Teste IEC 60068 Fc Sinusoidal
Emissão EMC Classe do Equipamento (EMC) Classe lo Emissão de frequência de rádio conduzida		4 Hz a 13,2 Hz: deslocamento de ± 1 mm
Emissão EMC Classe do Equipamento (EMC) Classe lo Emissão de frequência de rádio conduzida		13,2 Hz a 200 Hz: ± 0,7 g
Classe do Equipamento (EMC)		
Emissão de frequência de rádio conduzida		Cl D
0,5 MHz a 5 MHz: < 76 dB (μV mmssão de frequência de rádio irradiada 30 MHz: < 30 dB (μV/mmssão de frequência de rádio irradiada 30 MHz: < 30 dB (μV/mmssão de frequência de rádio irradiada 30 MHz: < 37 dB (μV/mmssão de letrostática 30 MHz: < 37 dB (μV/mmssão de letrostática 4 kV descarga de contato, 8 kV descarga de a Campo eletromagnético de frequência de rádio 0,15 MHz a 1000 MHz: 140 dB (μV frensão de resistência de impulso nominal (transientes rápidos 5/50 ns) 2 kV linha para terra, 1 kV linha para linh Queda de tensão e interrupção por curto período 100 ms (a 40% da tensão nominal Harmônicos e distorção 12 EC61000-2-4 (Classe 3), EN/IEC61800-EAC TR TC 020/201 Curto-circuito Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/037 a ASAC-0/022 5 kA Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/030 a ASAC-0/110 10 kA 1 Esses valores de curto circuito se aplicam a fusíveis usados conforme a tabela em Fusíveis Semicondutores na página 8. Dissipação de Calor Durante a partida 3 watts por ampêr		
5 MHz a 30 MHz: 80-60 dB (μV/m 30 MHz a 230 MHz: < 30 dB (μV/m 230 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (μV/m 230 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (μV/m 230 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (μV/m 230 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (μV/m 230 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (μV/m 230 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (μV/m 230 MHz a 1000 MHz: 140 dB (μV 230 MHz a 1000 MHz: 140 MEz a 1000 MHz: 140 dB (μV 230 MHz a 1000 MHz: 140 MEz a 1000 M	·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Emissão de frequência de rádio irradiada		
Imunidade a EMC Descarga eletrostática 4 kV descarga de contato, 8 kV descarga de a Campo eletromagnético de frequência de rádio 0,15 MHz a 1000 MHz: 140 dB (μV Tensão de resistência de impulso nominal (transientes rápidos 5/50 ns) 2 kV linha para terra, 1 kV linha para linh. Queda de tensão e interrupção por curto período 100 ms (a 40% da tensão nominal Harmônicos e distorção 15C TR TC 020/201 EAC TR TC 020/201  Curto-circuito Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/030 a ASAC-0/022 5 kA Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/030 a ASAC-0/110 10 kA Esses valores de curto circuito se aplicam a fusíveis usados conforme a tabela em Fusíveis Semicondutores na página 8.  Dissipação de Calor Durante a partida 3 watts por ampèr		
Imunidade a EMC Descarga eletrostática		
Descarga eletrostática		230 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (µV/m)
Descarga eletrostática	Imunidade a FMC	
Campo eletromagnético de frequência de rádio		A IVI doccarga do contato 0 IVI doccarga do ar
Tensão de resistência de impulso nominal (transientes rápidos 5/50 ns) 2 kV linha para terra, 1 kV linha para linh.  Queda de tensão e interrupção por curto período		
Queda de tensão e interrupção por curto período		
Harmônicos e distorção		
Curto-circuito Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/007 a ASAC-0/022	Queda de tensão e interrupção por curto período	
Curto-circuito Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/007 a ASAC-0/022		
Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/007 a ASAC-0/022		EAC TR TC 020/2011
Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/007 a ASAC-0/022	Curto-circuito	
Corrente de curto-circuito nominal ASAC-0/030 a ASAC-0/110		5 LA 1
<sup>1</sup> Esses valores de curto circuito se aplicam a fusíveis usados conforme a tabela em Fusíveis Semicondutores na página 8. <b>Dissipação de Calor</b> Durante a partida		
Dissipação de Calor Durante a partida		
Durante a partida	Esses valores de curto circuito se aplicam a fusiveis usados conforme a t	abeia em Fusiveis Semicondutores na pagina 8.
Durante a partida	Dissipação de Calor	
		3 watts por ampère
1 3		
	1	



	Aprovaçoes		
	CE		IEC 60947-4-2
	EAC		2011 e TR TC 020/2011
	UL / C-UL		UL 508
	Vida útil operacional		
	ASAC-0/007~055		1.000.000 operações
	ASAC-0/075~110		30.000 operações
7.4	Código do Modelo		
	ASAC-0/	Tensão de controle 1 = 110-240 VAC & 380-440 VAC 2 = 24 VAC/VDC  Tensão Rede Elétrica 4 = 200 ~ 440 VAC 5 = 200 ~ 575 VAC	
		Classificação KW nominal a 400 VAC 007-030: AC53b 4-6-354 037-110: AC53b 4-6-594	